

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Kocioł centralnego ogrzewania typu

"KLASTER 5-75" o mocy **75 kW**
z retortowym palnikiem węglowym

Spis treści

I Wstęp	3
II Informację ogólne	3
2.1. Przeznaczenie kotła Klaster 5-75 z palnikiem retortowym	3
2.2. Dobór kotłów do instalacji grzewczej	3
2.3. Paliwo	4
III Charakterystyka techniczna	4
3.1. Opis budowy kotła	4
3.2. Podstawowe dane techniczne	6
IV Wytyczne instalowania kotła	7
4.1. Pomieszczenie	7
4.2. Ustawienie kotła	7
4.3. Podłączenie kotła do komina	7
4.4. Podłączenie kotła do instalacji grzewczej	8
4.5. Podłączenie kotła do instalacji elektrycznej	9
V Instrukcja eksploatacji i obsługi	10
5.1. Rozpalenie kotła	10
5.2. Uzupełnienie paliwa	11
5.3. Zatrzymanie pracy kotła	11
5.4. Awaryjne zatrzymanie pracy kotła	11
VI Warunki bezpiecznej eksploatacji	12
6.1. Bezpieczeństwo pracy przy obsłudze kotła	12
6.2. Popiół i żużel	12
6.3. Przyczyny złej pracy kotła i ich ustawienie	13
VII Czyszczenie i konserwacja koła	13
VIII Magazynowanie i transport kotłów	14
IX Wersje palników retortowych typu AZP 50	14
Deklaracja zgodności	15
Karta gwarancyjna	16
Warunki Gwarancji	17
Spis rysunków i tabel	20

I. Wstęp

W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania kotła wodnego typu Klaster 5-75 z retortowym palnikiem węglowym, Użytkownik przed montażem i włączeniem kotła do eksploatacji powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą Dokumentacją Techniczno-Ruchową oraz przestrzegać wszystkich warunków poprawnej eksploatacji i bezpieczeństwa. Dokumentacja ta zawiera podstawowe informacje dotyczące przeznaczenia, instalowania oraz bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji kotła.

Przy odbiorze kotła w miejscu użytkowania należy sprawdzić:

- stan i kompletność jego wyposażenia, w skład którego wchodzi:
 - węglowy palnik retortowy z motoreduktorem i zasobnikiem paliwa,
 - sterownik elektroniczny z instrukcją obsługi,
 - wentylator nadmuchowy,
 - płyta/deflektor ceramiczny,
 - skrzynka na popiół, (opcja)
- czy kocioł w czasie transportu nie został uszkodzony.

Na kocioł udziela się gwarancji.

Szczegółowe warunki gwarancji określa załączona karta gwarancyjna, (str.17 - 20).

II. Informacje ogólne

1. Przeznaczenie kotła Klaster 5-75 z palnikiem retortowym

Kocioł Klaster 5-75 z retortowym palnikiem węglowym jest kotłem niskotemperaturowym i przeznaczony jest do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90 ° C. i ciśnieniu maksymalnym 0,2 Mpa. Znajduje on zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych i usługowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich itp.

Kocioł typu może być stosowany wyłącznie w instalacji systemu otwartego zabezpieczonego hydraulicznie zgodnie z normą PN-91/B-02413 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia urządzeń ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania”, oraz może pracować zarówno w układzie grawitacyjnym jak i w układzie pompowym.

Przykładowy schemat zabezpieczenia instalacji podano na rys. 2 str. 9.

2. Dobór kotłów do instalacji grzewczej

Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Wydajność cieplna znamionowa kotła powinna być równa lub nieco wyższa (ok. 10%) od obliczeniowego zapotrzebowania ciepła ogrzewanych pomieszczeń. W tabelicy 1 podano orientacyjną wielkość powierzchni pomieszczeń, które mogą być ogrzewane przez kocioł Klaster 5-75. Dane te mają charakter przybliżony i określone są dla pomieszczeń o wysokości 2,7 m oraz przyjętym wskaźniku strat ciepła: 45 W/m³.

3. Paliwo

Paliwo zalecane:

- węgiel kamienny (kl. a1) – sortyment Gk I, (ekogroszek)

Paliwo zastępcze:

- węgiel kamienny (kl. a1) – sortyment Gk I, II. (groszek)

(kl. a1 – wymagania wg PN-EN 303.5:2012).

III. Charakterystyka techniczna

1. Opis budowy kotła

Kocioł Klaster 5-75 o mocy 75 kW, jest konstrukcją stalową, spawaną. Wykonany jest z blachy stalowej przeznaczonej do produkcji kotłów.

Podstawowymi elementami kotła są:

- **korpus wodny** - wykonany z blach stalowych spawanych elektrycznie. Połączenia sąsiadujących ścian wzmocnione są zespórkami. Blachy wewnętrzne korpusu omywane spalinami posiadają grubość 6 mm, natomiast blachy zewnętrzne korpusu posiadają grubość 4 mm.

- **komora paleniskowa** - w kształcie prostopadłościanu, w której zabudowany jest palnik retortowy. Wszystkie boczne ścianki komory spalania chłodzone są wodą. Górną ścianę komory paleniskowej stanowi stalowy poziomy panel konwekcyjny wyłożony od dołu płytą ceramiczną.

- **wymiennik ciepła** – powyżej panelu zabudowane są przeciwstawnie następane dwa poziome panele konwekcyjne, tworzące 3-ciągowy kanał przepływowy dla spalin. Następnie spaliny kierowane są poprzez pionowy kanał przewalowy do układu poziomych dwurzędowych ciągów płomieniówek. Z płomieniówek dalej spaliny przepływają do dwóch pionowych kanałów konwekcyjnych, skąd są odprowadzane przez czopuch do instalacji kominowej.

- **retortowy palnik węglowy** – zamontowany w dolnej części komory spalania, z boku kotła. Składa się z podajnika ślimakowego - napędzanego motoreduktorem -

pobierającego paliwo z zasobnika i dostarczającego je do paleniska (retorty), gdzie realizowany jest proces spalania. Konstrukcja zespołu palnika umożliwia szybki jego montaż jak i demontaż.

Odpady paleniskowe gromadzone są na dnie komory paleniskowej,(poniżej palnika).

- **zasobnik paliwa** – zbiornik stalowy ze szczelnie zamykaną pokrywą, zamontowany jest na palniku w strefie podajnika..

- **sterownik mikroprocesorowy** - zamontowany w górnej przedniej części obudowy kotła. Sterownik umożliwia zaprogramowanie temperatury pracy kotła, a także zaprogramowanie zmiany temperatury jego pracy w dowolnym czasie oraz dostosowanie mocy kotła do bieżącego zapotrzebowania. Sterownik dodatkowo wyposażony jest w czujnik kontroli pracy i awaryjnego wyłączenia kotła (STB), po przekroczeniu temperatury wody 95°C.

- **wentylator nadmuchowy** – mocowany do palnika, przeznaczony do dostarczania odpowiedniej ilości powietrza do paleniska retortowego. Ilość dostarczanego powietrza jest zmienna, regulowana mikroprocesorowym sterownikiem, zależnie od bieżącej temperatury pracy kotła.

- **izolacja termiczna kotła** - wykonana jest z wełny mineralnej umieszczonej w kasetach z izolacyjnymi blach stalowych..


Na pozostałe elementy konstrukcyjne składają się: **czopuch** - odprowadzający spaliny do komina, oraz górny i boczne (dolne) **otwory wyczystne**.

W górnej części kotła umieszczony jest króciec wody zasilającej (odpływ z kotła), a na dole tylnej ściany króciec wody powrotnej (dopływ do kotła). Końcówki króćców są gwintowane G 2". W przedniej dolnej części kotła umieszczono króciec spustowy G 1/2".

Kocioł wyposażony jest w 4 drzwiczki:

- górne – umożliwiające czyszczenie płomieniówek i kanału konwekcyjnego,
- pośrednie – umożliwiające czyszczenie kanałów konwekcyjnych,
- środkowe – umożliwiające kontrolę procesu spalania oraz czyszczenie paleniska,
- dolne – umożliwiające czyszczenie popielnika.

Schemat budowy kotła przedstawiono na Rys. 1.

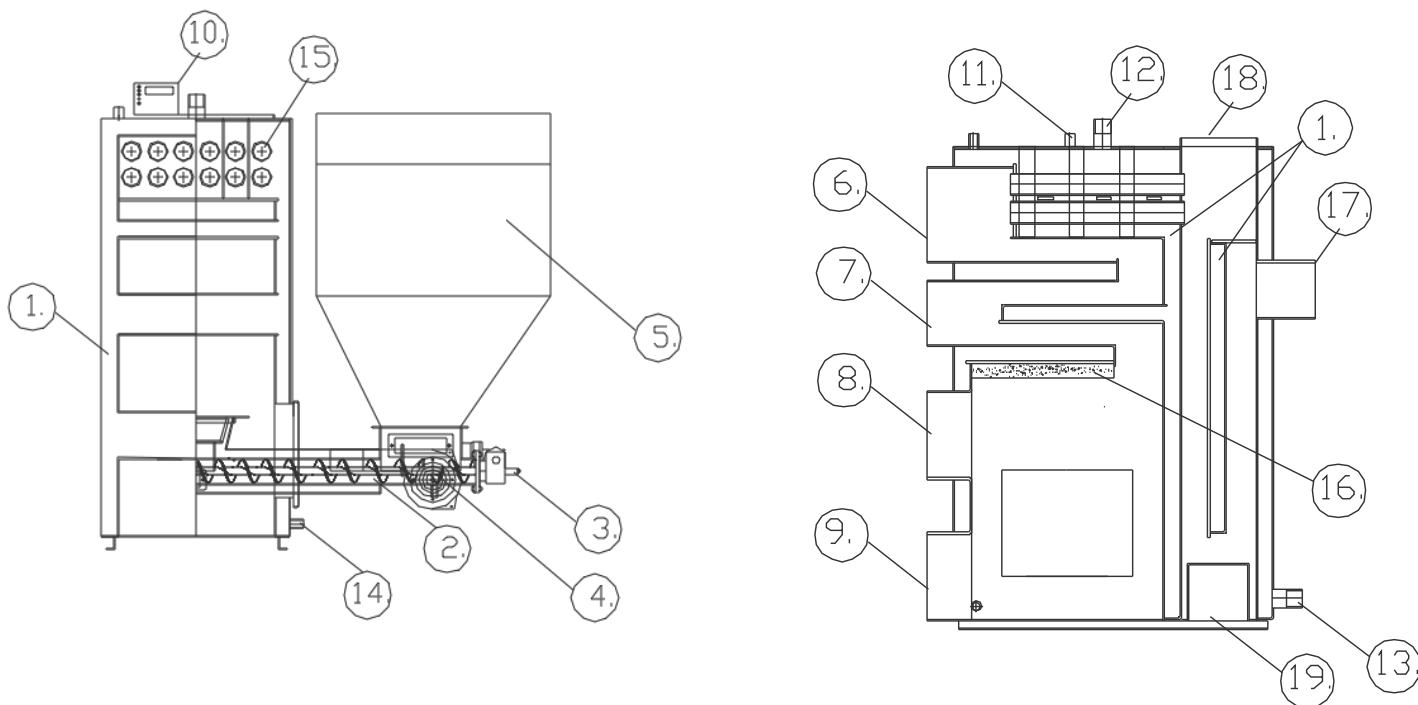

Rysunek 1. Kocioł Klaster 5-75 o mocy 75 kW z palnikiem retortowym – widok ogólny.

Legenda: 1) korpus wodny kotła, 2) palnik retortowy, 3) motoreduktor, 4) wentylator nadmuchowy, 5) zasobnik paliwa, 6) drzwiczki górne – wyczystne, 7) drzwiczki pośrednie – wyczystne, 8) drzwiczki środkowe – kontrolne, 9) drzwiczki dolne – popielnikowe, 10) sterownik, 11) króciec do czujnika temperatury, 12) króciec zasilania, 13) króciec powrotu, 14) króciec spustowy, 15) płomieniówki, 16) płyta ceramiczna, 17) czopuch, 18) wyczystka górna, 19) wyczystka dolna. .

2. Podstawowe dane techniczne

Podstawowe parametry eksploatacyjne i techniczne kotła zestawiono w Tabeli 1 i 2.

Tabela 1. Parametry eksploatacyjne i techniczne kotła KLASTER 5-75 o mocy 75 kW

Lp	Parametr	Jedn.	Wartość
1	Moc nominalna	[kW]	75
2	Moc minimalna	[kW]	22
3	Klasa kotła	-	5
4	Sprawność cieplna	η	92
5	Orientacyjna powierzchnia ogrzewalna w pomieszczeniach mieszkalnych (70 W/m ²)	[m ²]	600 - 1000
6	Pojemność zasobnika paliwa	[kg]	~250
7	Max. dop. ciśnienie robocze	[bar]	1,5
8	Wymagany ciąg kominowy	[Pa]	23
9	Wysokość komina	[m]	7 - 9

10	Przekrój komina		[cm ²]	500
11	Temperatura wody na zasilaniu	Max.	[°C]	90
		Min.		45
12	Powierzchnia wymiany ciepła		[m ²]	9,4
13	Pojemność wodna		[dm ³]	430
14	Masa kotła z palnikiem		[kg]	~1200
15	Zasilanie elektryczne		[V]	230
16	Maks. pobór mocy		[kW]	0,38
17	Wymiary gabarytowe kotła z palnikiem	Szerokość z zasobnikiem	[mm]	1400
		Długość (głębokość)		1315
		Wysokość		1700
18	Średnica zasilania i powrotu (króćce wodne)		[mm]	76,1
19	Średnica czopucha		[mm]	Ø200

Tabela 2. Stosowane wentylatory i motoreduktory

WENTYLATOR			MOTOREDUKTOR		
Typ		WPA 160	Typ		SK1SI50/31F-IEC63-SEM KG63-4C2/T
Napięcie	[V]	220 – 230/50 Hz	Napięcie	[V]	220 – 230/50 Hz
Pobór prądu	[A]	0,95	Pobór prądu	[A]	1,8
Moc	[W]	210	G2E 160	[Nm]	409
Obroty	[1/min]	2500	Moc	[W]	180
Wydajność max.	[m ³ /h]	620	Obroty	[1/min]	1,5
Spręż max.	[Pa]	630	Przełożenie	-	900
Zabezpieczenie	termiczne		Zabezpieczenie	termiczne oraz wpust, IP 55	
Masa	[kg]	4,1	Masa	[kg]	

IV. Wytyczne instalowania kotła

Kocioł dostarczany jest w stanie zmontowanym lub w zespołach. Przed przystąpieniem do podłączenia kotła do instalacji grzewczej należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi kotła, sterownika oraz palnika, jak również sprawdzić czy wszystkie zespoły są sprawne, a kocioł posiada kompletne wyposażenie.

1. Pomieszczenie

Pomieszczenie kotłowni, w której instalowany będzie kocioł powinno spełniać wymagania PN-87/B-02411 „Kotłownie wbudowane na paliwo stałe” oraz powinno posiadać oświetlenie dzienne. Kotłownia winna być wyposażona w dwa otwory wentylacji grawitacyjnej o wymiarach w świetle minimum 14x21 cm, z wlotem osłoniętym kratką lub siatką, jeden 15cm nad podłogą, drugi pod sufitem. Jednym z warunków poprawnej pracy kotła jest dopływ wystarczającej ilości świeżego powietrza, co zapewniać ma otwór umieszczony nad podłogą.

Uwaga:

ZABRANIA SIĘ STOSOWANIA WYCIĄGOWEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ W POMIESZCZENIU, W KTÓRYM ZAINSTALOWANO KOCIOŁ.

2. Ustawienie kotła

Kocioł można umieścić w odległości nie mniejszej niż 0,5 m i nie większej niż 0,6 m od komina bezpośrednio na niepalnej posadzce. Kocioł powinien być dokładnie wypoziomowany. Wytrzymałość stropu i podłoża, na którym jest ustawiony powinna być dostateczna ze względu na masę kotła wraz z wodą.

Kocioł powinien być tak ustawiony, aby otaczające przedmioty i ściany nie utrudniały zasypu paliwa do zasobnika oraz kontroli jego pracy i czynności oczyszczania komory popielnikowej oraz kanałów konwekcyjnych z osadu pyłu i sadzy. Jednocześnie należy zapewnić odpowiedni odstęp kotła od ściany po stronie zasobnika, aby zapewnić możliwość demontażu palnika przez serwis w przypadku wystąpienia ewentualnych stanów awaryjnych.

3. Podłączenie kotła do komina

Czopuch kotła należy podłączyć do komina za pomocą kwadratowego kanału stalowego lub odcinka rury. Rura połączeniowa powinna wznosić się lekko ku górze i przebiegać w linii prostej. Długość połączenia nie powinna przekraczać 600 mm.

Wysokość komina oraz powierzchnia jego przekroju poprzecznego, (Tabela 1) powinny zapewnić wymaganą wielkość ciągu kominowego, podanego również w Tabeli 1. Zapewnienie tych parametrów gwarantuje poprawną pracę kotła. Komin powinien być wyprowadzony powyżej dachu budynku. Przewód kominowy powinien być wolny od innych połączeń. Powierzchnie ścian kanału spalin i komina powinny być gładkie, szczelne, bez przewężeń i załamania. Stan techniczny komina, do którego podłączony będzie kocioł powinien być oceniony oraz dopuszczony do eksploatacji przez uprawnionego kominiarza. Dopuszczenie do ruchu winno być potwierdzone na piśmie.

W celu zabezpieczenia komina przed skutkami zjawiska kondensacji pary wodnej oraz tworzących się par kwasów, zaleca się zamontowanie odpornego na korozję stalowego wkładu kominowego lub innego skutecznego zabezpieczenia komina.

Dla poprawnego działania przewodu kominowego i zachowania stabilnego ciągu o wartościach (zawartych w Tabeli 1) zaleca się wyposażenie przewodu kominowego w regulator ciągu.

4. Podłączenie kotła do instalacji grzewczej

Do instalacji grzewczej kocioł powinien być podłączony za pomocą złączy gwintowanych (lub kołnierzowych). Niedopuszczalne jest połączenie kotła przez spawanie, Spowoduje to utratę gwarancji. Prace instalacyjno-montażowe należy powierzyć wykwalifikowanej osobie (firmie) z uprawnieniami. Na wykonane prace powinna być udzielona gwarancja na prawidłowość i jakość wykonanych robót i potwierdzona w niniejszej Dokumentacji Techniczno-Ruchowej przez wykonawcę zawierającą datę, podpis i pieczętę wykonawcy.

W celu zabezpieczenia przed dopływem wody do kotła o temperaturze niższej od 55°C należy zamontować zawór trójdrogowy lub czterodrogowy (najlepiej z regulacją automatyczną). Brak skutecznego zabezpieczenia może skutkować kondensacją składników gazów spalinowych już w wymienniku kotła, co może prowadzić do jego uszkodzenia..


Wymaga się stosowania zaworów mieszających trój-lub czterodrogowych.

W celu podłączenia kotła do instalacji grzewczej należy wykonać następujące prace:

1. Wykonać połączenie gwintowe kotła z rurą zasilającą instalacji grzewczej.
2. Wykonać połączenie gwintowe kotła z rurą powrotną instalacji grzewczej.
3. Podłączyć kocioł do instalacji wodociągowej. Zasilanie wodą z sieci wodociągowej powinno być dokonane przez zawór spustowy kotła za pomocą węża elastycznego, który po napełnieniu instalacji aż do uzyskania przelewu z naczynia wzbiorczego i zamknięciu zaworu spustowego należy od kotła odłączyć.

UWAGA:

Zmontowana instalacja grzewcza musi spełniać wymagania polskich norm PN-91/B-02413 i BN-71/8864-27, dotyczących zabezpieczenia urządzeń ogrzewań wodnych systemu otwartego oraz naczyń wzbiorniczych systemu otwartego.

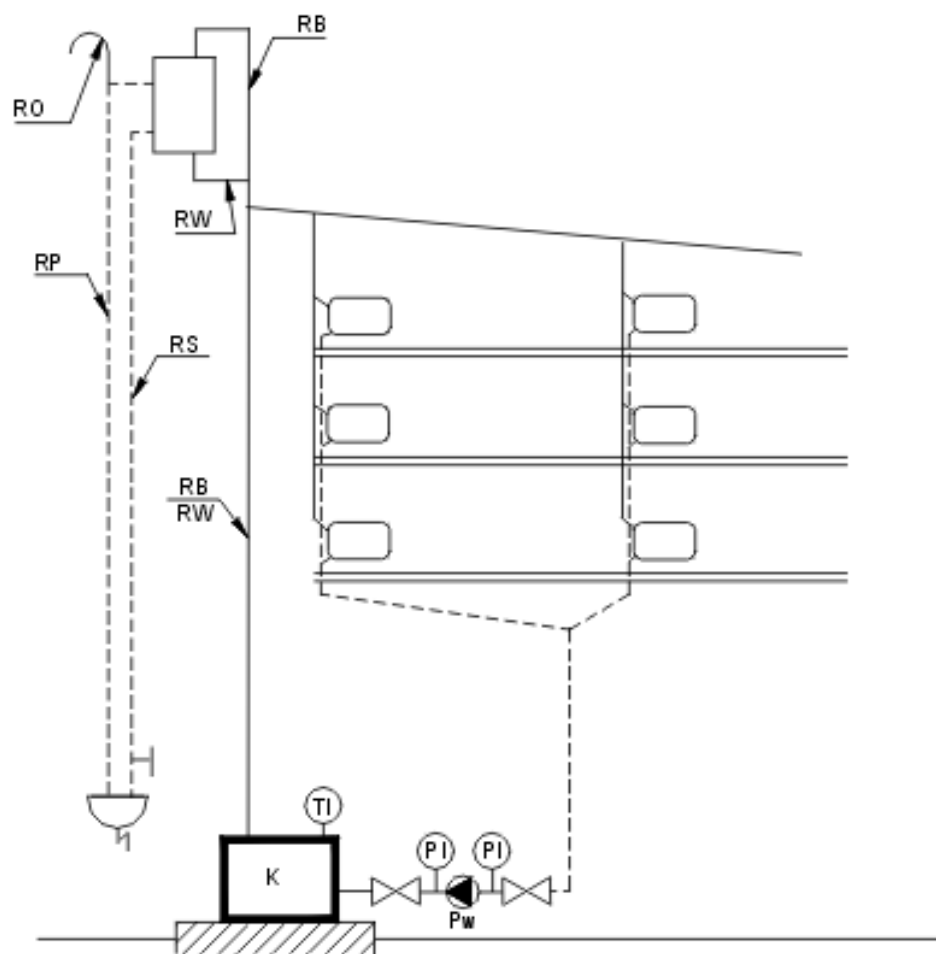


Rysunek 2. Schemat przykładowego zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego wg. PN-91/B-02413 i odpowietrzenia instalacji wg. PN-91/B-02420.

1. RB – rura bezpieczeństwa
2. RW – rura wzbiorcza
3. RS – rura sygnalizacyjna
4. RP – rura przelewowa
5. RO – rura odpowietrzająca
6. PI – manometr
7. Pw – pompa
8. TI – termometr

5. Podłączenie kotła do instalacji elektrycznej

Podłączenie kotła (sterownika) do instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z normą PN-89/E-05012. Praca kotła jest zabezpieczona bezpiecznikiem bezzwłocznym 2A. Dodatkowo silnik motoreduktora podajnika posiada zabudowane wewnątrz zabezpieczenie termiczne (Rys.3)...Kocioł (sterownik), należy podłączyć do gniazdka zabezpieczonego bezpiecznikiem 6A.

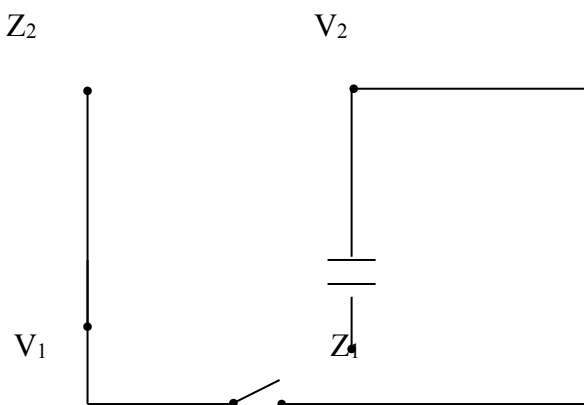

Rysunek 3. Połączenie wyłącznika termicznego w silniku BESSEL (Brzeg).

UWAGA!: Kocioł przed rozpoczęciem eksploatacji powinien być prawidłowo uziemiony.

V. Instrukcja eksploatacji i obsługi

Przed uruchomieniem kotła należy sprawdzić, czy instalacja c.o. jest prawidłowo napełniona wodą oraz czy woda w instalacji i w kotle nie jest zamrożona. Sprawdzić poprawność zamontowania i podłączenia zespołów elektrycznych do instalacji elektrycznej.

1. Rozpalenie kotła

Aby rozpaćić w kotle należy wykonać następujące czynności:

1. Napełnić zasobnik paliwa odpowiednim paliwem węglowym, (pkt 2.3).
2. Otworzyć drzwiczki środkowe,
3. Włączyć silnik podajnika paliwa i odczekać do momentu ukazania się paliwa na górnym ruszcie paleniska. Ilość paliwa na palenisku winna być taka aby utworzył się stożkowy kopczyk opału mieszczący się na ruszcie; zbyt duża dawka opału spowoduje przesypanie się paliwa poza ruszt paleniskowy, zbyt mało opału (opał wewnątrz retorty) może spowodować przepalenie się ślimaka.
4. Na paliwie umieścić podpałkę lub papier, a na nim kawałki drobnego drewna i podpalić.

UWAGA! Szczegółowe informacje instalowania palnika oraz sposobu rozpalania przedstawia również Dokumentacja Techniczna - Ruchowa palnika retortowego

5. Kiedy podpałka lub drewno dobrze się rozpaćić po około 3 min. należy dołożyć od góry łopatkę węgla,
6. Na sterowniku włączyć wentylator oraz zamknąć drzwiczki,
7. Kiedy węgiel zacznie się rozpaćić, zwiększyć wydajność wentylatora i pozostawić płomień do pełnego rozpalenia złoża (około 5min).
8. Po osiągnięciu stabilnego płomienia przełączyć sterownik na pracę automatyczną, co zainicjuje pracę podajnika paliwa i wentylatora,
9. Ustawić żadaną temperaturę pracy kotła, zwykle 60-80 °C. Od tego momentu kocioł będzie pracował automatycznie.

UWAGA: nie nastawiać temperatury poniżej 50°C.

Po osiągnięciu przez kocioł nastawionej na sterowniku temperatury, podajnik paliwa i nadmuch powietrza będzie włączany cyklicznie na kilkadziesiąt sekund, (co 30min. lub wg nastaw Użytkownika). W chwili gdy temperatura na kotle spadnie poniżej nastawionej sterownik włączy podajnik i dmuchawę oraz podtrzyma ich pracę aż do osiągnięcia właściwej temperatury. Sterownik zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem oraz wyłącza cały układ w przypadku braku paliwa lub cofnięcia się żaru do zbiornika.

2. Uzupelnienie paliwa

Zasobnik paliwa nalezy uzupelniac zawsze, gdy warstwa węgla w zbiorniku osiagnie poziom ponizej 1/3 objętości.

W razie mniejszej ilości węgla może wystąpić wydymianie ze zbiornika. Nalezy dopilnować, aby zasobnik paliwa był zawsze napełniony, co zagwarantuje ciągła prace kotła bez potrzeby powtórnego rozpalania.

Stan opału w zbiorniku nie powinien być poniżej 1/3 wysokości zbiornika. !!!
Zbiornik paliwa musi być zawsze szczelnie zamknięty!

3. Zatrzymanie pracy kotła

Zatrzymanie pracy kotła następuje przez przerwanie zasilania kotła w paliwo, czyli wyłączenie sterowania. Na okres przerwy letniej nalezy kocioł wyczyścić, usunąć opał ze zbiornika, palnika oraz otworzyć wszystkie drzwiczki w celu wentylacji.

4. Awaryjne zatrzymanie pracy kotła

W celu awaryjnego zatrzymania pracy kotła nalezy usunąć żar z paleniska retortowego oraz otworzyć środkowe (paleniskowe) drzwiczki kotła.

Zabrania się uzupelniania instalacji zimną wodą w czasie pracy kotła!

VI. Warunki bezpiecznej eksploatacji

6.1. Bezpieczeństwo pracy przy obsłudze kotła

Podstawowym warunkiem bezpiecznej eksploatacji kotła jest wykonanie instalacji zgodnie z wymogami norm (patrz pkt 4). Ponadto dla zachowania bezawaryjnych i bezpiecznych warunków eksploatacji kotła, nalezy przestrzegać następujących zasad:

1. Zabrania się eksploatacji kotła przy spadku poziomowi wody w instalacji.
2. Przy obsłudze kotła nalezy stosować się do podstawowych przepisów bhp (zaleca się używać rękawic i okularów ochronnych).
3. W czasie otwierania drzwiczek nalezy stawać z boku odsłanianych otworów.
4. Utrzymywać porządek w kotłowni, w której nie powinny być składowane żadne inne przedmioty niż te związane z obsługą kotła.

6. Dbać o właściwy stan techniczny kotła i związanej z nim instalacji, a w szczególności o szczelność instalacji wodnej oraz szczelność zamknięć kotła, czopucha i komina.

7. W okresie zimowym nie stosować przerw w pracy kotła, których czas trwania mógłby spowodować zamarznięcie wody w instalacji lub jej części.

UWAGA: Przy podejrzeniu możliwości zamarznięcia wody w instalacji przed rozpaleniem w kotle należy sprawdzić drożność rur bezpieczeństwa do naczynia wzbiorczego. W tym celu należy dopuścić wodę do kotła (przez zawór spustowy) do uzyskania przelewu rurą przelewową z naczynia wzbiorczego. W przypadku braku drożności rur bezpieczeństwa zabrania się rozpalania w kotle.

8. Czyszczenie kotła z sadzy i pyłu należy wykonywać podczas postoju kotła.

9. Zabrania się rozpalania paliwa w kotle przy użyciu takich środków jak: benzyna, nafta, rozpuszczalniki, które mogą spowodować zagrożenie pożarowe oraz niebezpieczeństwo oparzenia osób obsługujących.

10. W razie awarii instalacji i braku wody w kotle, należy zatrzymać awaryjnie pracę kotła. Niedopuszczalne jest uzupełnianie instalacji wodą w czasie pracy kotła!!!

11. Przy większych ubytkach wody w sezonie grzewczym konieczne jest jej uzupełnianie. Przed tym należy sprawdzić, czy średnice wewnętrzne rur bezpieczeństwa nie zostały zmniejszone na skutek osadzania się kamienia kotłowego.

Zmniejszenie prześwitu rur bezpieczeństwa może być przyczyną niebezpiecznej w skutkach awarii kotła.

2. Popiół i żużel

Przy poprawnej i ciągłej pracy kotła, paliwo spala się całkowicie. Pozostały popiół przemieszcza się na brzeg rusztu retorty palnika, a następnie spada samoczynnie na dno komory spalania. Palenisko jest zatem samo oczyszczające się, a kocioł wymaga jedynie usuwania popiołu raz na jeden do czterech dni, w zależności do obciążenia kotła.

W przypadku zawieszenia się spieków i żużla między ścianą kotła a palnikiem, należy usunąć je pogrzebaczem do popielnika.

3. Przyczyny złej pracy kotła i ich ustawienie

Warunkiem prawidłowej pracy kotła pod względem spalania jest:

- podłączenie kotła do komina spełniającego wymogi podane w DTR kotła,
- stosowanie opału o wymaganej jakości,
- właściwe ustawienie parametrów pracy kotła.

Niedomagania w pracy kotła objawiają się głównie w postaci zmniejszenia jego mocy cieplnej lub nieefektywnego spalania paliwa, wynikającymi najczęściej z:

1. Niedostatecznego ciągu kominowego – należy sprawdzić i usunąć ewentualne nieczystości komina, czopucha, uszczelnić drzwiczki kotła,
2. Złej jakości paliwa – w systemie automatycznej pracy kotła należy bezwzględnie używać węgla zgodnie z pkt 2.3. niniejszej instrukcji,
3. Zanieczyszczenia kanałów konwekcyjnych kotła – należy wyczyścić kanały kotła z sadzy i pyłów,
4. Braku dopływu wystarczającej ilości powietrza do pomieszczenia kotłowni – należy umożliwić dopływ powietrza przez okno lub kanał nawiewny,
5. Nieszczelności połączeń króćców kotła z instalacją – sprawdzić połączenia i usunąć nieszczelności,
6. Uszkodzenia kotła – w przypadku widocznego wycieku lub zbierania się wody w dolnej części kotła, należy sprawdzić jego stan techniczny (czy nie ma pęknięć spoin oraz ubytków korozyjnych). W przypadku wycieku wody z korpusu kotła w wyniku uszkodzenia, kocioł należy wygasić i powiadomić serwis producenta.

VII. Czyszczenie i konserwacja kotła

Czyszczenie kotła należy rozpocząć od zatrzymania pracy kotła. Czyszczenie rozpoczynamy od płomieniówek oraz kanałów konwekcyjnych usytuowanych w górnej części kotła, po otwarciu górnych i pośrednich drzwiczek wyczystnych. Usunięty osad pyłu i sadzy z powierzchni wymiany ciepła można bezpośrednio wybrać lub zgarnąć do tylnej komory osadczą pyłu oraz komory paleniskowej. Czyszczenie tylnych kanałów konwekcyjnych można wykonać od góry kotła, po otwarciu górnych drzwiczek wyczystnych. Usunięty osad należy wybrać poprzez dolne okna wyczystne.

Czyszcząc elementy wymiennika ciepła, należy szczególnie zadbać o dokładność usuwania zanieczyszczeń, gdyż tylko dokładne wyczyszczenie kotła przyniesie oczekiwany efekt w postaci długiej bezawaryjnej, bezpiecznej eksploatacji z wysoką sprawnością i małym zużyciem opału.

UWAGA! *Przez brak właściwej obsługi, nie kontrolowanie stanu zanieczyszczenia kotła lub komina, może wystąpić ograniczenie odpływu spalin z kotła, czego jednym z objawów jest wydymianie – (wydobywanie się dymu z kotła) - podczas pracy wentylatora po otwarciu drzwiczek*

Częstotliwość czyszczenia kotła ściśle zależy od jakości paliwa i ustawienia parametrów pracy kotła..

Sposób czyszczenia i konserwacji palnika retortowego opisuje Dokumentacja Techniczno Ruchowa palnika.

VIII. Magazynowanie i transport kotła

Kocioł może być magazynowany w pomieszczeniach nie ogrzewanych, koniecznie zadaszonych i wentylowanych. Kocioł należy transportować w pozycji

pionowej. Podnoszenie i opuszczanie kotła powinno odbywać się przy użyciu podnośników mechanicznych, np. wózków widłowych.

Podczas podnoszenia przy pomocy lin niedopuszczalne jest zaczepianie ich o wystające elementy kotła np. drzwiczki, rączki, śruby gdyż może to być przyczyną wypadku lub uszkodzenia kotła.

IX. Wersje palników retortowych typu AZP (f. ARDEO)

W kotle KLAFTER 5-75 stosowany jest stalowy palnik retortowy, typu AZP 75, produkcji f. ARDEO.

Palnik przystosowany jest do spalania paliw stałych (głównie węglowych i biomasy). Składa się z podajnika ślimakowego oraz paleniska retortowego i jest napędzany za pomocą motoreduktora. Do palnika montowany jest wentylator nadmuchowy. Praca motoreduktora oraz wentylatora sterowana jest za pomocą sterownika mikroprocesorowego.

Rozróżnia się następujące wersje palnika:

Palnik typu (M) - przystosowany do spalania paliwa węglowego sortymentu - groszek, z możliwą zawartością podziarna, wyposażony w ruszt stacjonarny.

Palnik typu (MR) - przystosowany do spalania paliwa węglowego sortymentu – groszek, charakteryzującego się podwyższoną spiekalnością - wyposażony w ruchomy ruszt.

Deklaracja zgodności

Podpisując się na niniejszym dokumencie deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób :
Kocioł grzewczy typu **KLASTER 5-75 o mocy 75 kW** - wyprodukowany przez Naszą firmę,

Typ -

Nr fabr. -

Rok budowy -

do którego odnosi się przedmiotowa deklaracja, spełnia wymagania poniższych dyrektyw UE i norm:

Dyrektywa **2006/42/WE** – Maszyny (MD)

Dyrektywa **2006/95/WE** – Niskie napięcia (LVD)

Dyrektywa **2004/108/WE** – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Dyrektywa **2009/125/WE** -- Ekoprojekt (Ecodesign)

Rozporządzenie Komisji UE **2015/1189** – Wymogi dot. Ekoprojektu dla kotłów

Rozporządzenie Min. Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe –
Dz.U. z dn. 05.09.2017 r., poz. 1690

Norma **PN-EN 303.5:2012** – **Kotły grzewcze. Część 5:**

Urządzenie zostało oznaczone znakiem CE

Pleszew, dnia.....

.....
(pieczęć i podpis)

Karta gwarancyjna

KARTA GWARANCYJNA Nr

Kotła grzewczego typu „Klaster 5”

Kocioł grzewczy typu **KLASTER 5** - o mocy nominalnej kW,
przeszedł próbę techniczną z wynikiem pozytywnym.

Maksymalne ciśnienie wody w kotle bar.

UWAGA!

Kocioł typu KLASTER 5-75 instalowany zgodnie z wymogami Dokumentacji Techniczno-Ruchowej nie podlega odbiorowi przez organy Dozoru Technicznego.

Kocioł typu KLASTER 5-75 może być stosowany wyłącznie w układzie centralnego ogrzewania systemu otwartego zgodnie z PN-91/B-02413

Data produkcji kotła N r

Kotła

Data sprzedaży
.....

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Data montażu
.....

Pieczęć i podpis instalatora

UWAGI :

Warunki Gwarancji

1. Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na sprzedany wyrób na zasadach określonych w niniejszych warunkach.
2. Gwarancja zostaje udzielona na produkt jak w karcie gwarancyjnej pod warunkiem dokonania całkowitej zapłaty za przedmiot sprzedaży /przedmiot umowy, kocioł/.
3. Łącznie z gwarancją Kupującemu zostaje wydana Instrukcja obsługi, w której określone są warunki eksploatacji kotła i jego montażu oraz parametry dotyczące komina, paliwa i wody kotłowej.
4. Gwarant gwarantuje sprawne działanie kotła, jeżeli będą ściśle przestrzegane warunki określone w Instrukcji obsługi, w szczególności w zakresie parametrów paliwa, komina, wody kotłowej, podłączenia do instalacji centralnego ogrzewania i obsługi.
5. Gwarant dokonać może pierwszego uruchomienia po opłaceniu przez Kupującego kosztów dojazdu i instruktażu.
Gwarancją nie są objęte elementy zużywające się w szczególności takie jak: śruby, nakrętki, zawiasy, rączki, elementy ceramiczne i uszczelniające.
6. Gwarancja udzielona jest na część ciśnieniową kotła - **60 miesięcy** (na korpus kotła bez izolacji i osprzętu), jeżeli spełnione zostały dodatkowo następujące warunki:
 - a) montażu przedmiotu umowy dokona gwarant lub jego przedstawiciel bądź osoba mająca do tego stosowne uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami i potwierdzone będzie to datą, pieczęcią i czytelnym podpisem tejże osoby.
 - b) w okresie gwarancji /liczonym od daty zakupu / przynajmniej raz w roku wykonany zostanie przegląd kotła przez gwaranta lub uprawnione osoby. W celu wykonania przeglądu Kupujący zgłosi pisemnie Gwarantowi wolę dokonania przeglądu i przed jego wykonaniem uzgodni warunki płatności .
 - c) w przypadku, gdy od chwili zakupu upłynęło więcej niż 12 miesięcy, Kupujący będzie posiadał dokument potwierdzający wykonania przeglądu kotła, o którym mowa wyżej.
 - d) kocioł musi posiadać sprawnie działające i skuteczne zabezpieczenie przed wpływem wody do kotła poniżej 55°C (np. automatyczny zawór trój/ czterodrogowy).W przypadku braku zabezpieczenia, uszkodzenie konstrukcji kotła nie będzie podlegało ochronie gwarancyjnej .
7. Udziela się **24 miesiące gwarancji** na elektronikę (sterownik) , wentylator i podajnik paliwa .
8. Gwarancja udzielona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
9. W okresie trwania gwarancji, gwarant zapewnia bezpłatne dokonanie naprawy – usunięcie wady fizycznej przedmiotu umowy (jeżeli odrębna

umowa nie przewiduje inaczej) w terminie:

a/ 14 dni od daty dokonania zgłoszenia, jeżeli usunięcie wady nie wymaga wymiany elementów konstrukcyjnych przedmiotu umowy,

b/ 30 dni, jeżeli usunięcie wady wymaga wymiany elementów konstrukcyjnych.

10. Zgłoszenie usunięcia wady fizycznej w ramach naprawy gwarancyjnej / zgłoszenie reklamacyjne/ powinno być dokonane natychmiast po stwierdzeniu wystąpienia wady fizycznej.

Gwarant zastrzega sobie prawo do decyzji, czy podczas bezpłatnego przeprowadzenia naprawy wymieni lub naprawi wadliwą część.

Części wymienione w okresie gwarancji są własnością gwaranta.

11. Zgłoszenie reklamacyjne Kupujący składa w formie pisemnej na adres gwaranta (pocztą, faxem, e-mailem) . W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać:

a/ typ, wielkość kotła, numer fabryczny, /dane znajdują się na tabliczce znamionowej/,

b/ datę i miejsce zakupu,

c/ zwięzły opis uszkodzenia,

d/ system zabezpieczenia kotła /rodzaj naczynia wzbiorczego/,

e/ dokładny adres oraz numer telefonu zgłaszającego reklamację.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie: karty gwarancyjnej i faktury zakupu.

W przypadku reklamowania nieprawidłowego spalania w kotle, zasmolenia, wydobywania się dymu przez drzwiczki zasypowe - do zgłoszenia reklamacyjnego należy bezwzględnie dołączyć kserokopię ekspertyzy kominiarskiej ,stwierdzającej spełnienie przez przewód kominowy wszystkich zawartych w Instrukcji obsługi warunków dla określonej wielkości kotła.

12. Zwłoka w dokonaniu naprawy nie zachodzi, jeżeli gwarant lub jego przedstawiciel będzie gotowy do usunięcia wady w ustalonym z Kupującym terminie i nie będzie mógł dokonać naprawy z przyczyn nie leżących po stronie gwaranta /np. brak odpowiedniego dostępu do kotła , brak energii elektrycznej lub wody/.

Brak odpowiedniego dostępu może skutkować utratą gwarancji lub koniecznością naprawy gwarancyjnej w zakładzie producenta, ale w takim przypadku demontaż kotła, jego załadunek oraz ponowny montaż pozostaje po stronie klienta. Koszty podjętych zadań serwisowych obciążają klienta jeśli nie można zrealizować naprawy gwarancyjnej z przyczyn leżących po stronie klienta.

12. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy dobór kotła do

wielkości ogrzewanych powierzchni /np. zainstalowanie kotła o zbyt małej lub zbyt dużej mocy w stosunku do zapotrzebowania/.

Zaleca się, aby dobór kotła dokonywany był przy współpracy z odpowiednim biurem projektowym lub gwarantem i potwierdzony pisemnie.

13. Gwarancją nie są objęte kotły, które uległy uszkodzeniu na skutek:
- a/ niedotrzymania zaleceń producenta podanych w instrukcji,
 - b/ niewłaściwego transportu dokonywanego lub zleconego przez Kupującego,
 - c/ wadliwego montażu przez osobę nieuprawnioną, w szczególności odstępstw od unormowań zawartych w PN-91B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo,
 - d/ dokonywania samodzielnej naprawy,
 - e/ usterka korpusu kotła powstała na skutek niewłaściwej eksploatacji tzn. gdy temperatura powracającej wody w układzie grzewczym była niższa niż 55 °C, lub
 - f/ dopuszczono, by praca kotła odbywała się w warunkach kondensacji spalin,
 - f/ jeżeli awaria nastąpiła z winy zabrudzonego powietrza potrzebnego do procesu spalania, zanieczyszczonego paliwa lub niedrożnego układu napowietrzania,
 - g/ elementy kotła zostały zanieczyszczone kamieniem kotłowym
 - h/ podłączenie kotła w sposób nierozłączny z instalacją grzewczą,
 - i/ usterki lub uszkodzenia powstałe na skutek klęsk żywiołowych lub innych nieprzewidzianych zjawisk,
 - j/ produkt lub jego część zużyty jest na skutek normalnej eksploatacji.
- Wady nieistotne, nie mające wpływu na wartość użytkową kotła nie są objęte gwarancją.
14. Gwarant może obciążyć Kupującego kosztami związanymi z nieuzasadnionym zgłoszeniem reklamacyjnym. Może także obciążyć Kupującego kosztami usunięcia wady fizycznej, jeżeli jej przyczyną była niewłaściwa eksploatacja kotła. Kupujący jest zobowiązany również do zwrotu kosztów przyjazdu serwisu w celu dokonania przeglądu, rozruchu lub regulacji parametrów spalania kotła. Wszystkie niesprawności powstałe z przyczyn spowodowanych przez użytkownika oraz nie podlegające gwarancji mogą być usunięte na jego koszt.
15. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie przez Kupującego niewłaściwego paliwa czyli innego niż podanego w instrukcji obsługi kotła. W tym przypadku chodzi o parametry paliwa, a nie o nazwę konkretnego dostawy lub producenta.
16. W przypadku, gdy sprzedany kocioł stanowi towar konsumpcyjny, gwarant oświadcza, że gwarancja na sprzedany kocioł nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności kotła z umową.

Brak kart gwarancyjnych na kocioł i elementy towarzyszące może skutkować utratą gwarancji.

.....
Pieczeńć i podpis producenta
sprzedawcy

.....
Pieczeńć i podpis

Data sprzedaży

Spis rysunków i tabel

Rys.1. Kocioł Klaster 5-75 o mocy 75 kW z palnikiem retortowym – widok ogólny

Rys. 2. Schemat przykładowego zabezpieczenia instalacji wg PN-91/B-02420

Rys.3. Połączenie wyłącznika termicznego w silniku BESSEL (Brzeg).

Tabela 1. Parametry eksploatacyjne i techniczne kotła KLAster 5-75 o mocy 75 kW

Tabela 2. Stosowane wentylatory i motoreduktory

